

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL'ADDENDUM TECNICO PER SISTEMI DI ACCUMULO POWER MAGIC



Rev.1.1 (21-05-2025)

Scopo del documento

Lo scopo del documento consiste nel fornire a tecnici, installatori e aziende le informazioni necessarie alla compilazione della domanda di connessione da presentare ad e-distribuzione nel caso di installazione di un sistema di accumulo ZCS Power Magic.

Nota: nel presente documento sono riportate esclusivamente informazioni di carattere tecnico relative al solo sistema di accumulo Power Magic; lo scopo di tale nota esula pertanto dal fornire informazioni di natura commerciale o tecnica inerente all'impianto fotovoltaico e di fornitura dell'energia, concentrandosi sui dati tecnici presenti all'interno dell'addendum richiesto da e-distribuzione al momento della domanda di nuova connessione (o modifica connessione) in iter ordinario.

Note preliminari e requisiti

Per la presentazione della domanda di nuova connessione o adeguamento di una connessione esistente, è necessario registrarsi sul sito e-distribuzione all'interno del portale produttori:

https://private.e-distribuzione.it/PortaleClienti/PED_SiteLogin

Dopo aver effettuato la registrazione ed il login, sarà possibile aprire una nuova pratica accedendo al menu AREA PRODUTTORI > RICHIESTE > INSERISCI UNA NUOVA PRATICA.

Maggiori informazioni sulla navigazione all'interno del portale e sulla presentazione della domanda di connessione, sono reperibili nella sezione AREA PRODUTTORI > DOCUMENTI E MODULI UTILI dove sarà possibile scaricare i file in formato PDF "Guida al Portale di e-distribuzione" e "Guida operativa Nuova Domanda di Connessione".

Descrizione procedura

Una volta avviata la richiesta per la domanda di connessione e scelta l'opzione relativa alla propria casistica, dovranno essere adeguatamente compilate le schede richieste (Informativa, richiesta, titolare connessione...); Una volta giunti alla scheda inerente i dati impianto e compilati i primi tre moduli (ubicazione, dati generali impianto, regime commerciale richiesto), verrà chiesta la compilazione della scheda "Tipologia Domanda Connessione", che si compone di tre parti:

- **Richiesta**
- **Dati Tecnici della Fornitura in Prelievo Esistente o della nuova Connessione in Prelievo**
- **Dati Tecnici della Fornitura in immissione**

L'ultimo dei tre menu appena riportati si compone delle seguenti voci:

- **Tipo Generazione Impianto:** richiede il tipo di fonte che alimenta l'impianto di generazione (impianto solare fotovoltaico alimentato da fonte rinnovabile).
- **Dati Tecnici Impianto di Produzione:** in particolare potenza istantanea e contributo alla corrente di corto circuito, come riportato di seguito:

Modello	ZPM-215KLA-SC1	ZPM-258KLA-SC1
Potenza ist.	125 kW	125 kW
Contributo c.c.	198.5 A	198.5 A

Tabella 1 – Valori di Potenza Istantanea e contributo alla corrente di Corto Circuito

- Sarà quindi visibile una semplice struttura dell'impianto che riporta schematicamente il POD, il contatore di scambio, l'impianto di produzione con relativo codice CENSIMP, il contatore di produzione, il numero di sezioni produttive e il sistema di accumulo.

Cliccando proprio su queste ultime due icone sarà possibile inserire prima i dati relativi alla sezione di produzione (potenza nominale del generatore e in uscita dall'inverter) e successivamente quelli relativi al sistema di accumulo.

La potenza Nominale del generatore e quella in uscita dall'inverter coincidono e sono pari a:

Modello	ZPM-215KLA-SC1	ZPM-258KLA-SC1
Potenza nominale	125 kW	125 kW

3 / 6

Si aprirà quindi un'apposita finestra "Addendum tecnico"

Addendum Tecnico

* Seleziona una tipologia di schema elettrico consentito dalla variante 1 della normativa CEI 0-16 (per gli impianti in media tensione) e CEI 0-21 (per gli impianti in bassa tensione):

SdA lato Produzione

* Indica la modalità di connessione del sistema di accumulo:

Connessione lato Corrente Continua

* Come sarà alimentato il sistema di accumulo:


Dall'impianto di Produzione e dalla Rete del Distributore

In tale modulo dovranno essere indicati per il sistema:

- **Tipologia di schema elettrico:** SDA lato Post Produzione
- **Modalità di connessione:** Connessione Lato Corrente Alternata
- **Come sarà alimentato il sistema di accumulo:** Dall'impianto di Produzione e dalla Rete del Distributore
- **Installazione di un misuratore dedicato per il SDA:** tale contatore (indicato negli schemi con M3), si rende necessario solamente se l'impianto fotovoltaico si trova in V conto energia, il quale prevedeva l'incentivazione anche dell'energia accumulata. Nel caso di nuove installazioni e di regime di scambio sul posto o ritiro dedicato, verrà quindi selezionato l'opzione No.

Una volta definite queste opzioni, verrà mostrato lo schema dell'impianto come riportato in figura.

Addendum Tecnico

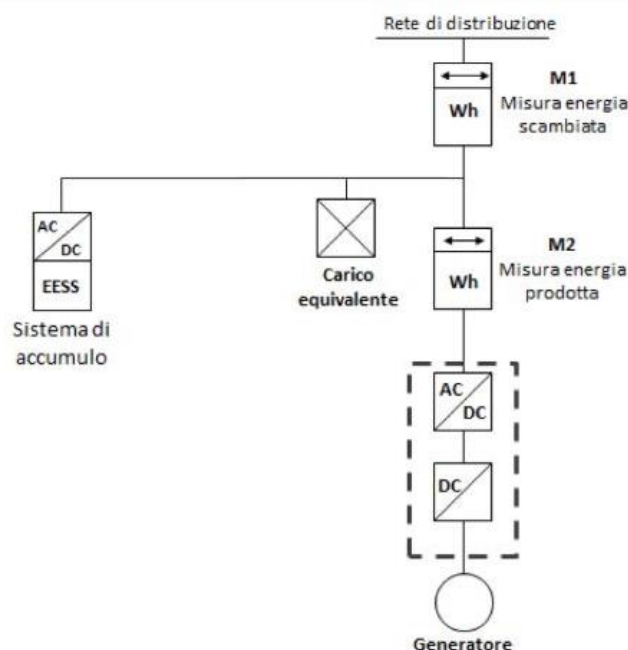

Premendo il tasto Salva e vai avanti, si accederà alla seconda pagina dell'addendum tecnico, dove sono richieste le seguenti informazioni:

Addendum Tecnico

* Tensione Nominale (V):	
* Potenza Nominale Del Sistema Di Accumulo (kW):	
* Pninv (Potenza Nominale Dell'inverter/Convertitore Bidirezionale (kW)):	
* Potenza Di Corto Circuito Complessiva (kW):	
* Capacità Di Accumulo Nominale (kWh):	
* Descrizione Della Tipologia Chimica Della Cella	--Seleziona un valore--
* Interfaccia integrata:	No
* Interfaccia Con La Rete Del Sistema Di Accumulo:	Non integrata con altri impianti di produzione (SdA con Inverter dedicato)
Cus (Capacità Utile Del Sistema Di Accumulo (kWh)):	
Psn (Potenza Di Scarica Nominale (kW)):	
Pcn (Potenza Di Carica Nominale (kW)):	
Psmax (Potenza Di Scarica Massima (kW)):	
Pcmax (Potenza Di Carica Massima (kW)):	
Tipo Inverter:	--Seleziona un valore--
Predisposto Per Protocollo Di Comunicazione Cei En 61850:	--Seleziona un valore--

Modello		ZPM-215KLA-SC1	ZPM-258KLA-SC1
Tensione nominale (V)		400	
Potenza nominale del sistema di accumulo (kW)		125	125
Pn_inv (potenza nominale dell'inverter/convertitore bidirezionale) (kW)		125	125
Potenza di corto circuito complessiva (kW)		400 x contributo corto circuito (rif. Tabella 1)	
		137 kW	137 kW
Capacità di accumulo nominale (kWh)	Singolo Storage Cabinet	215 kWh	258 kWh
	Storage Cabinet + 1 Battery Cabinet	430 kWh	516 kWh
	Storage Cabinet + 2 Battery Cabinet	645 kWh	774 kWh
	Storage Cabinet + 3 Battery Cabinet	860 kWh	1032 kWh
Descrizione della tipologia chimica della cella		Elettrochimica	
Interfaccia integrata		No	
Interfaccia con la rete del sistema di accumulo		Integrata con altri impianti di produzione (Sda senza inverter dedicato)	
Cus (Capacità utile del sistema di accumulo) (kWh)	Singolo Storage Cabinet	215 kWh	258 kWh
	Storage Cabinet + 1 Battery Cabinet	430 kWh	516 kWh
	Storage Cabinet + 2 Battery Cabinet	645 kWh	774 kWh
	Storage Cabinet + 3 Battery Cabinet	860 kWh	1032 kWh
Psn (Potenza di scarica nominale) (kW)		125	
Pcn (Potenza di carica nominale) (kW)		125	

P _{smax} (Potenza di scarica massima) (kW)	125
P _{cmax} (Potenza di carica nominale) (kW)	125
Tipo inverter	Bidirezionale
Predisposto per protocollo di comunicazione CEI EN 61850	No

Tabella 3 – Valori di riferimento per la compilazione dell’addendum tecnico

Salvando tali opzioni sarà possibile chiudere la pagina e procedere con la domanda di connessione.

Nota: Tramite la nuova procedura di richiesta per la connessione di un impianto, non è più necessaria la compilazione dell’addendum tecnico in formato Excel. Tale variazione è riportata nella “Guida alla nuova domanda di connessione”, disponibile sul portale:

“L’Addendum Tecnico in formato Excel non sarà più necessario. La richiesta di connettere un Sistema di Accumulo è stata difatti integrata alla Nuova Domanda di Connessione. La Nuova Procedura Operativa per l’inserimento di un Sistema di Accumulo, tuttavia, consente oggi la connessione di un solo Sistema per ogni CENSIMP. Questo vincolo, che rappresenta oggi un limite del sistema informatico, sarà oggetto delle nuove implementazioni con successive release al software. E-distribuzione, ha pubblicato pertanto una nuova versione dell’Addendum Tecnico che consentirà in ogni caso l’inoltro di una domanda di connessione con più Sistemi di Accumulo connessi al medesimo CENSIMP. Il nuovo Addendum Tecnico, quindi, deve essere utilizzato esclusivamente nel caso di connessione di Sistemi di Accumulo in configurazione complessa (ossia: più sistemi di accumulo connessi allo stesso CENSIMP).”

Le ultime due sezioni del modulo riguardano:

- **Tipo Contratto Fornitura in Prelievo:** Richiede che tipo di fornitura è richiesta in prelievo al fornitore.
- **Servizi di Misura:** Riporta le indicazioni di installazione di un secondo contatore necessario alle letture dell’energia prodotta dall’impianto.

Per maggiori informazioni relative a dati tecnici del sistema Power Magic, vi invitiamo a prendere visione del materiale presente sul sito www.zcsazzurro.com, all’interno della sezione PRODOTTI > Sistema storage retrofit outdoor > DOWNLOADS, o a contattare il servizio di assistenza tecnica chiamando il numero verde 800 72 74 64.